De liggingsvoorschriften:
Bovengrondse gastanks

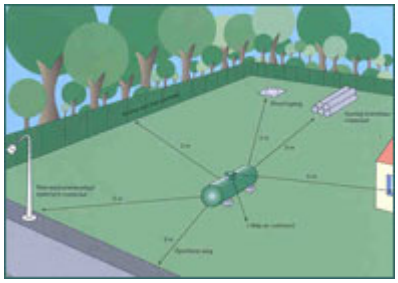

Afstand te rekenen vanaf de vulmond en de veiligheidsklep van de tank:

5 meter : van elke gesloten ruimte waar geen open vuur verbod geldt
: de afstand van 5m. moet in horizontale projectie worden overwogen

Afstand te rekenen vanaf de wand van de tank:

3 meter : van elk aangrenzend paneel
: van elke openbare weg
: van elk brandbaar materiaal
: van een gewoon riooldeksel
: van elke elektrische installatie

Afstand te rekenen vanaf de vulmond en de veiligheidsklep van de tank:

1 meter : van een afschermende muur met minimale hoogte van 1,5 m.
: van een haag of ander levend hout (harshout zoals bijvoorbeeld dennen en sparren moeten op 3 m. staan)

© 2008 - DE JANS & CO
Rijksweg 21 - 9870 Machelen-Zulte & Industriezone 28 - 9970 Kruishoutem
Tel. +32 (0)9 386 35 94 - Fax +32 (0)9 380 04 34